

W P Ł Y N Ę Ł O  
Do Urzędu Gminy Zarzecze  
dnia.....17.11.2023.....  
L.dz.....  
Podpis.....Koppel.....

Zarzecze, dnia 15.11.2023 r.

Radna Rady Gminy Zarzecze  
Katarzyna Balawender

*P. K. Koppel*  
*P. A. Duda*  
*P. P. P. P. P.*  
*prosze*  
*o*  
*zawieszenie*  
*do*  
*24.11.23*

WÓJT GMINY ZARZECZE  
Pan Tomasz Bury  
za pośrednictwem  
Przewodniczącego Rady  
Gminy Zarzecze

**INTERPELACJA / ZAPYTANIE<sup>1</sup>**

Zgodnie z § 42 Statutu Gminy Zarzecze składam interpelację/zapytanie w następującej sprawie:

***Problemu stojącej wody opadowej na drodze dojazdowej do Zakładu Produkcyjnego GPR Guma i Plastik Recycling w Zarzeczu.***

*Uzasadnienie:*

Na prośbę mieszkańców zwracam się z interpelacją w sprawie problemu stojącej wody na drodze dojazdowej do Zakładu GPR Guma i Plastik Recycling w Zarzeczu, które występują po obfitych opadach deszczu (zdjęcia w załączeniu).

Problem zaczął pojawiać się od czasu wykonania parkingu naprzeciwko cmentarza w Zarzeczu, a parking ten jest przyległy do ww. drogi i prawdopodobnie przyczyną tego problemu jest brak wykonania lub nienależyte wykonanie oprowadzenia wody opadowej z tego miejsca.

Stojąca woda na drodze całkowicie uniemożliwia bezpieczne przejście/dojście nie tylko mieszkańcom budynku wielorodzinnego usytuowanego przy tej drodze, ale również pracownikom Zakładu GPR.

Bardzo proszę o możliwie szybkie zlecenie kontroli tego miejsca oraz rozwiązanie problemu zalegającej wody. Proszę również o szczegółowe informacje na temat podjętych działań w niniejszej sprawie.


*Balawender*

Podpis radnego

<sup>1</sup> zaznaczyć właściwe





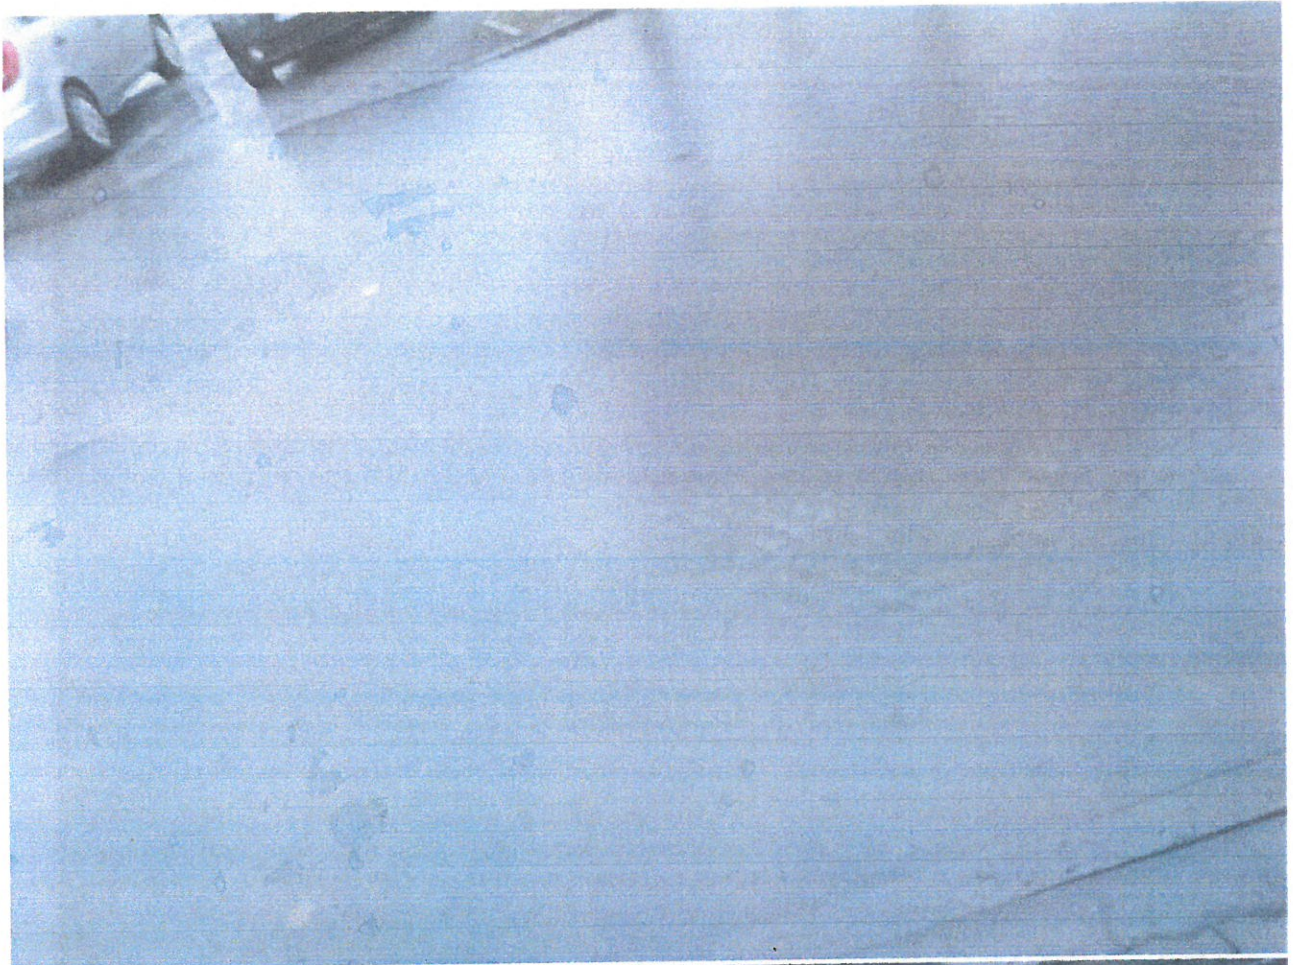

Zarzecze, dnia 28.11.2023 r.

**Pani  
Katarzyna Balawender  
Radna Rady Gminy Zarzecze**

W odpowiedzi na złożoną w dniu 17.11.2023 r. interpelację:

1. Problemu stojącej wody opadowej na drodze dojazdowej do Zakładu Produkcyjnego GPR Guma i Plastik Recykling w Zarzeczu.

Informuję co następuje:

Odp.1.

Informuję, że w sprawie występujących w okresie deszczowym zastoisk wody opadowej na drodze dojazdowej do Zakładu GPR Guma i Plastik Recykling oraz przyległego parkingu przy ul. Świętego Jana Pawła w Zarzeczu, w dniu 24.11.2023 roku odbyło się spotkanie w terenie z przedstawicielem Zakładu GPR. Ustalono, że obecnie wszystkie wody opadowe z placów utwardzonych Zakładu GPR odprowadzane są do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego za budynkami produkcyjnymi. W związku z powyższym skierowanie wód opadowych w kierunku zbiornika GPR jest nieekonomiczne ze względu na dużą odległość (ok. 240mb).

Ostatecznie po dokonanej analizie zdecydowano na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z kratami ściekowymi z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika na wodę deszczową o poj. 5000 litrów, zlokalizowanym za murem oporowym na działce gminnej. Zgromadzona w zbiorniku woda deszczowa będzie wykorzystywana do bieżącego utrzymania zielenców i prac porządkowych na terenie Gminy Zarzecze.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**WÓJT GMINY ZARZECZE**  
*Tomasz Bury*



